


# CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

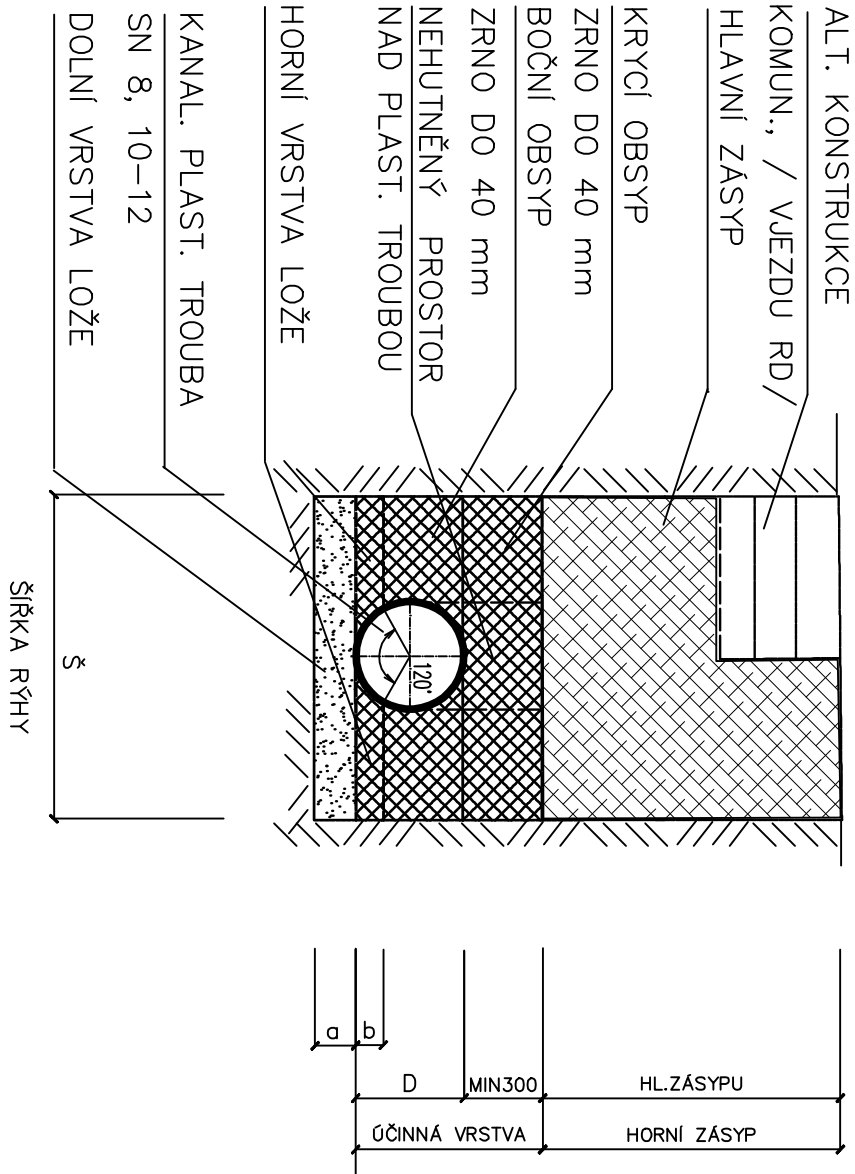

## PODMÍNKY PROVEDENÍ :

RESPEKTUJÍ ZÁSADY UVEDENÉ V ČSN EN 1610 ( 75 6114 ) A TECH. PODKLADECH FIRMY "REHAU"

- NAVR. ULOŽENÍ VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU ZASTÍŽENÍ NORM. PODMÍNEK PODLOŽÍ A ZEMIN
- PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ NUTNO PROVÉST V DANÉM PŘÍPADĚ
- SPODNÍ VRSTVU LOŽE NAPŘ. ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. 100mm
- POD SPOJOVACÍ HRDLA PROVÉST MONTÁŽNÍ JAMKY
- SKUTEČNÁ HLOUBKA ULOŽENÍ POTRUBÍ – VIZ PODÉLNÝ PROFIL
- OBĚ VSTUPY LOŽE – ZRNITOST DO 22mm (0-22mm) PRO TROUBY DO Ø 200 mm DO 40mm (0-40mm) PRO TROUBY NAD Ø 250mm VČETNĚ

# TABULKA ROZMĚRŮ A KUBATUR

D /mm/	DN /mm/	a /mm/	b /mm/	MAX.VEL.ZRNA /mm/	VTILAČENÁ KUBATURA m3/bm	
					TROUBA	D.VLOŽE H.V.L.+OBSYP
160	150	100	50	22	0,018	0,080 /h. 1,75m/ 0,35 /h. 1,75m/ 0,090 /h. 4,00m/ 0,40 /h. 4,00m/
200	200	100	50	22	0,030	0,080 /h. 1,75m/ 0,37 /h. 1,75m/ 0,090 /h. 4,00m/ 0,42 /h. 4,00m/
315	300	100	80	40	0,080	0,080 /h. 1,75m/ 0,42 /h. 1,75m/ 0,090 /h. 4,00m/ 0,48 /h. 4,00m/
400	400	100	100	40	0,125	0,110 0,645

## ŠÍŘKA RÝHY

D /mm/	DN /mm/	ZAPAŽENÁ RÝHA Š /PŘI HLOUB. DO 1,75m/ /mm/	ZAPAŽENÁ RÝHA Š /PŘI HLOUB. DO 4,00m/ /mm/	ZAPAŽENÁ RÝHA Š /PŘI HLOUB. NAD 4,00m/ /mm/
160	150	800	900	1000
200	200	800	900	1000
315	300	800	900	1000
400	400	1100	1200	1300

TYPOVÉ OBJEKTY		
ULOŽENÍ KANAL. TRUB PP /PVC/ SN 8,10-12		
FORMAT : 2 A4		ČÍSLO VKR. : PL-01